295/2
1096/1
270/2
270/1
1095/1
247/4
247/1
1102/1
245/2
1083/7
1083/1
232/16
1102/5
140/2
245/1
247/3
247/2
270/3
1083/1
2,9m
3m
2,7m
2,7m
2,2m
8,3m
2x NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
1-AYKY-J 3x240+120mm2 (2x415+2x6m)
2x ŘÍZENÝ PROTLAK (2x19m)
2x NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ
1-AYKY-J 3x240+120mm2
VYVEDENÉ Z REZERVNÍCH VÝVODŮ
DTS RK_1158
RK_1158
Čestice\402482(RK)
U ZD
8,0 m/30 kN
2T
4.4 Ohm
asfaltová silnice
ALU7-STIA 3x42
1102/4 J 3x240
nalet stromy přibližně stromořadí

S
Z
V
J

Nové kabelové vedení NN
Stávající kabelové vedení NN
Stávající venkovní vedení VN
Sdělovací kabely (telefon, optika...)
Radiokomunikace-optika
Ploty a vstupy
Komunikace
Zpevněné plochy
Hranice parcel
Vnitřní kresba parcel
Rozpojovací skříň nn stávající
Protlak řízený / neřízený
323/1 124 Katastrální čísla pozemková / zastavěná
Strom, keř

3
2
1

ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-1, PNE 330000-1
ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 A DALŠÍ DOTČENÉ ČSN
V MÍSTECH PŘÍPADNÉHO KŘÍŽENÍ, NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI,
BUDOU PROVEDENA OPATŘENÍ DLE ČSN 73 6005

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V CELÉ TRASE VYTYČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE PNE 330000-1
ŽIVÝCH ČÁSTÍ čl. 3.2.2.2 KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
čl. 3.2.2.4 IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ č.l. 3.3.2.5. AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Kreslil:	Projektoval:	Vedoucí projektant:	Autorizoval:	Energomontáže Votroubek s.r.o. www.energomontaze.cz
Jiří Trnčák	Jiří Trnčák	Ing. Luboš Hanuš	Ing. Luboš Hanuš	

Místo: k.ú. Čestice u Častolovic		Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín	
Název stavby: Čestlce, parc. 323 - knn		Oddělení:	projekty
		Datum:	05/2022
		Stupeň dok.:	DUR
		Č. stavby:	IV-12-2023685
Část stavby: Distribuční vedení NN		Formát:	1x A3
		Č. archivní:	2020-567
Obsah výkresu: Koordinační situační výkres		Měřítko: 1:500	Č. výkresu: C.3.1

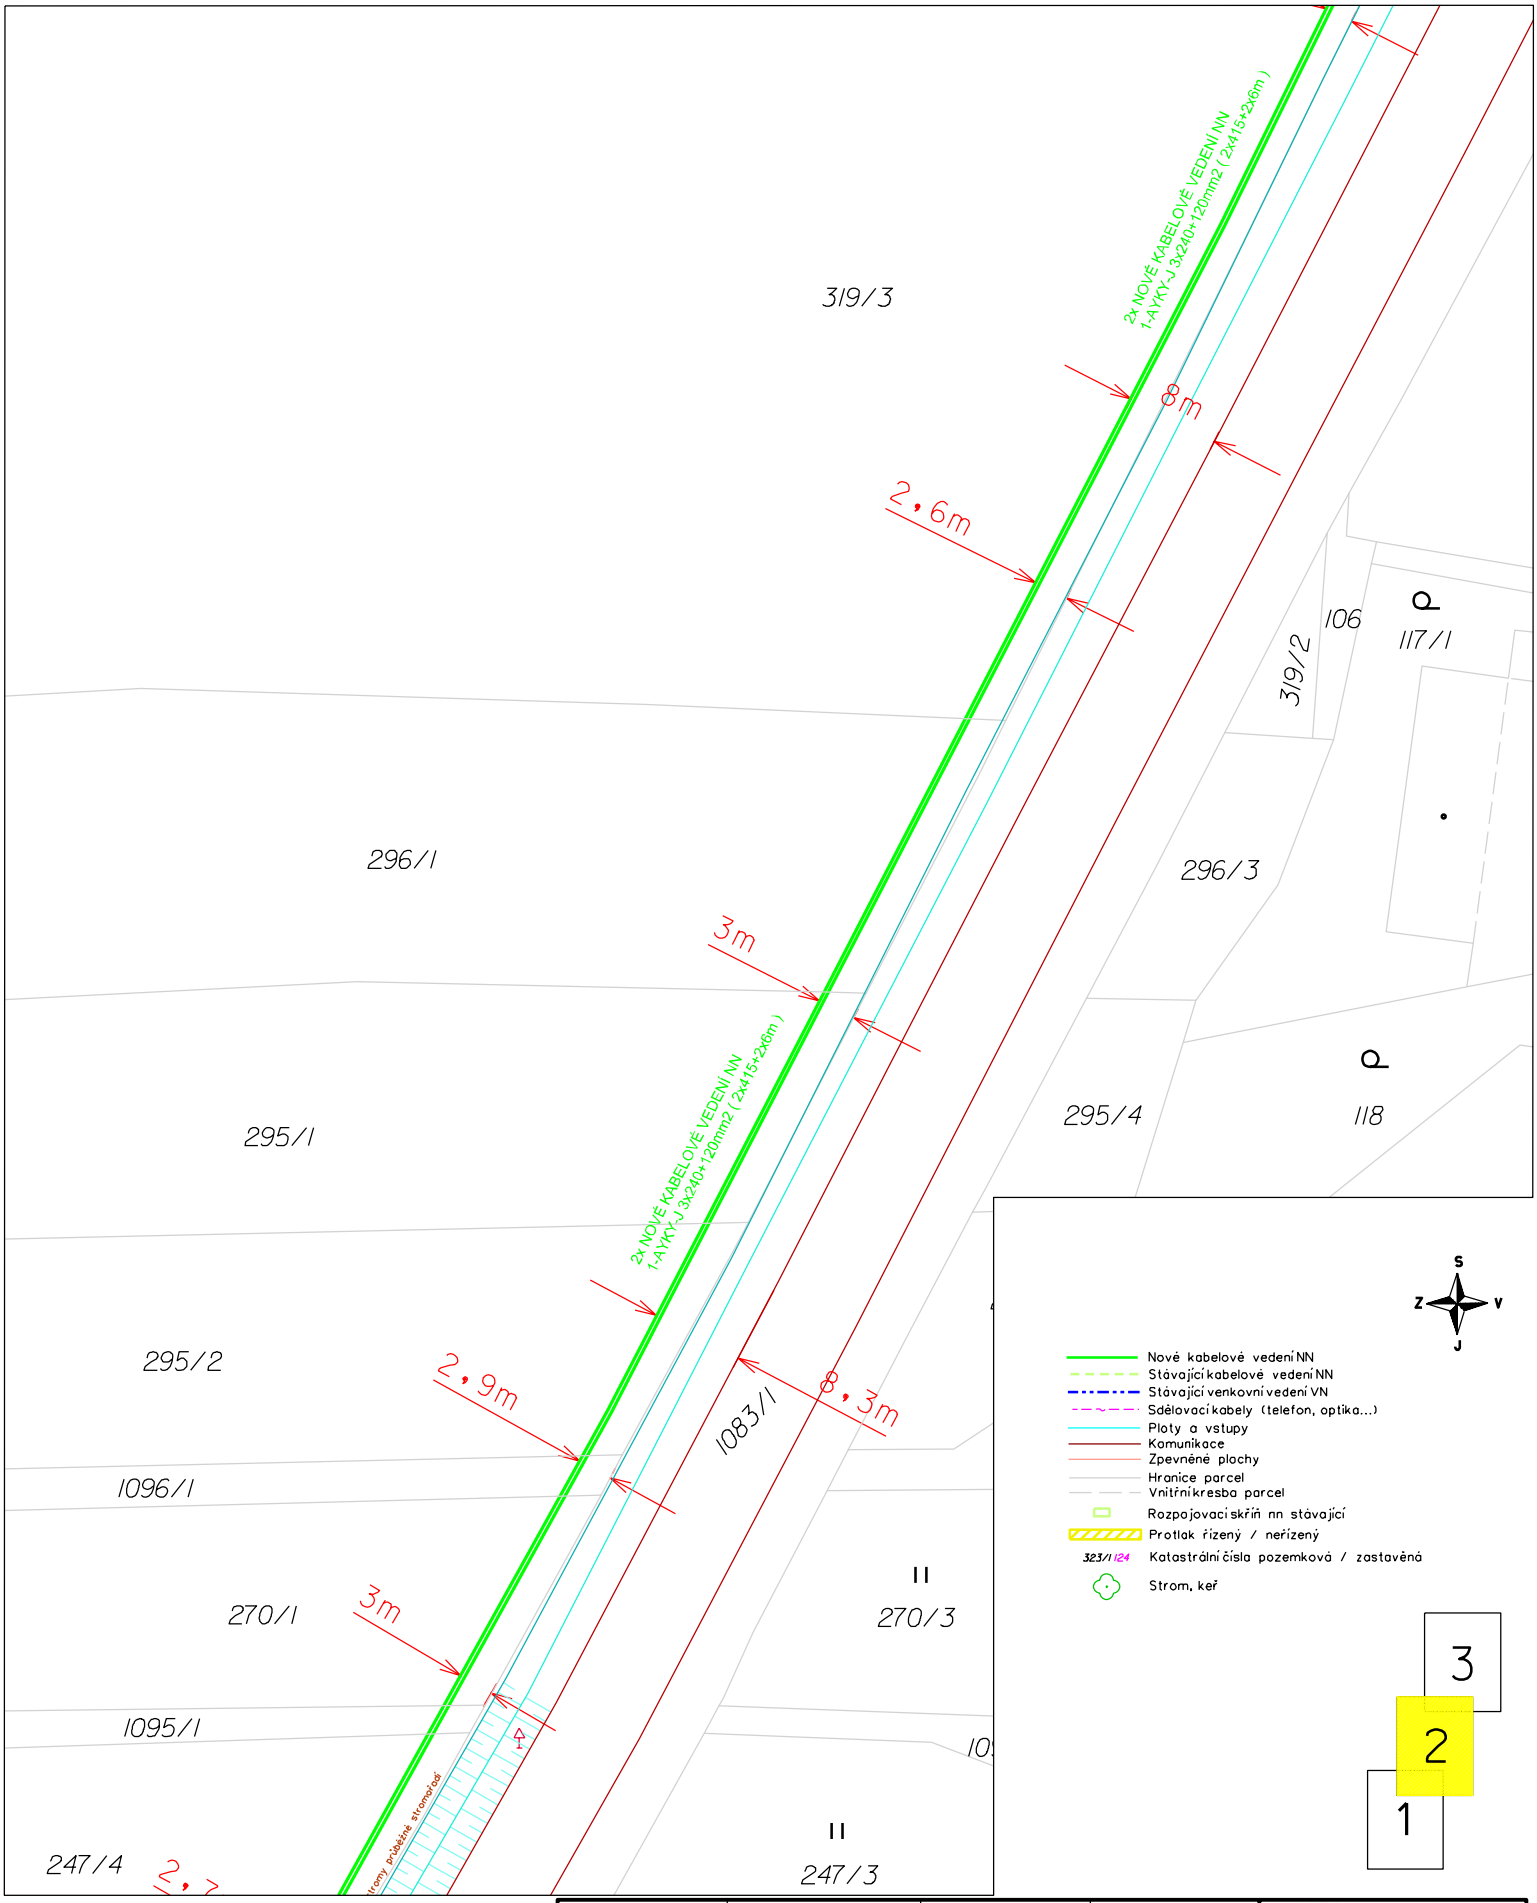

ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-1, PNE 330000-1
ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 A DALŠÍ DOTČENÉ ČSN
V MÍSTECH PŘÍPADNÉHO KŘÍŽENÍ, NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI,
BUDOU PROVEDENA OPATŘENÍ DLE ČSN 73 6005

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V CELÉ TRASE VYTYČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE, PNE 330000-1
ŽIVÝCH ČÁSTÍ čl. 3.2.2.2 KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
čl. 3.2.2.4 IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ č.l. 3.3.2.5. AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Kreslil:	Projektoval:	Vedoucí projektant:	Autorizoval:	Energomontáže Votroubek s.r.o. www.energomontaze.cz
Jiří Trnčák	Jiří Trnčák	Ing. Luboš Hanuš	Ing. Luboš Hanuš	

Místo: k.ú. Čestice u Častolovic	Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín	Oddělení:	projekty
Název stavby: Čestice, parc. 323 - knn		Datum:	05/2022
		Stupeň dok.:	DUR
		Č. stavby:	IV-12-2023685
Část stavby: Distribuční vedení NN		Formát:	1x A3
		Č. archivní:	2020-567
Obsah výkresu: Koordinační situační výkres		Měřítko: 1:500	Č. výkresu: C.3.2

349/1

349/2

7/9

91/3

UKONČENÍ 2x NOVÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN 1-AYKY-J 3x240+120mm2 V ROZPOJOVACÍM PILÍŘI R27 (SD922) VYBUDOVANÝM STAVBOU IV-12-2019303

323/12

93/3

99/2

1m

323/9

323/16 323/17 323/18

1107/12

99/1

ostatková silnice

323/21

nalet stromy, průběžné stromořadí

1083/1

319/4

100/2

2,5m

100/1

104

1101

1073

2x NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN 1-AYKY-J 3x240+120mm2 (2x415+2x6m)

319/3

8m

2,6m

106

117/1

319/2

S
Z V
J

Nové kabelové vedení NN
Stávající kabelové vedení NN
Stávající venkavní vedení VN
Sdělovací kabely (telefon, optika...)
Ploty a vstupy
Komunikace
Zpevněné plochy
Hranice parcel
Vnitřní kresba parcel
Rozpojovací skříň nn stávající
Protlak řízený / neřízený
323/1 124 Katastrální čísla pozemková / zastavěná
Strom, keř

3
2
1

ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-1, PNE 330000-1
ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 A DALŠÍ DOTČENÉ ČSN
V MÍSTECH PŘÍPADNÉHO KŘÍŽENÍ, NEBO SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI,
BUDOU PROVEDENA OPATŘENÍ DLE ČSN 73 6005

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V CELÉ TRASE VYTYČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 332000 4-41 (PNE 330000-1)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE PNE 330000-1
ŽIVÝCH ČÁSTÍ čl. 3.2.2.2 KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
čl. 3.2.2.4 IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ č.l. 3.3.2.5. AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Kreslil:	Projektoval:	Vedoucí projektant:	Autorizoval:	Energomontáže Votroubek s.r.o. www.energomontaze.cz
Jiří Trnčák	Jiří Trnčák	Ing. Luboš Hanuš	Ing. Luboš Hanuš	

Místo: k.ú. Čestice u Častolovic	Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín	Oddělení:	projekty
Název stavby: Čestice, parc. 323 - knn		Datum:	01/2022
		Stupeň dok.:	DUR
		Č. stavby:	IV-12-2023685
Část stavby: Distribuční vedení NN		Formát:	1x A3
		Č. archivní:	2020-567
Obsah výkresu: Koordinační situační výkres		Měřítko: 1:500	Č. výkresu: C.3.3